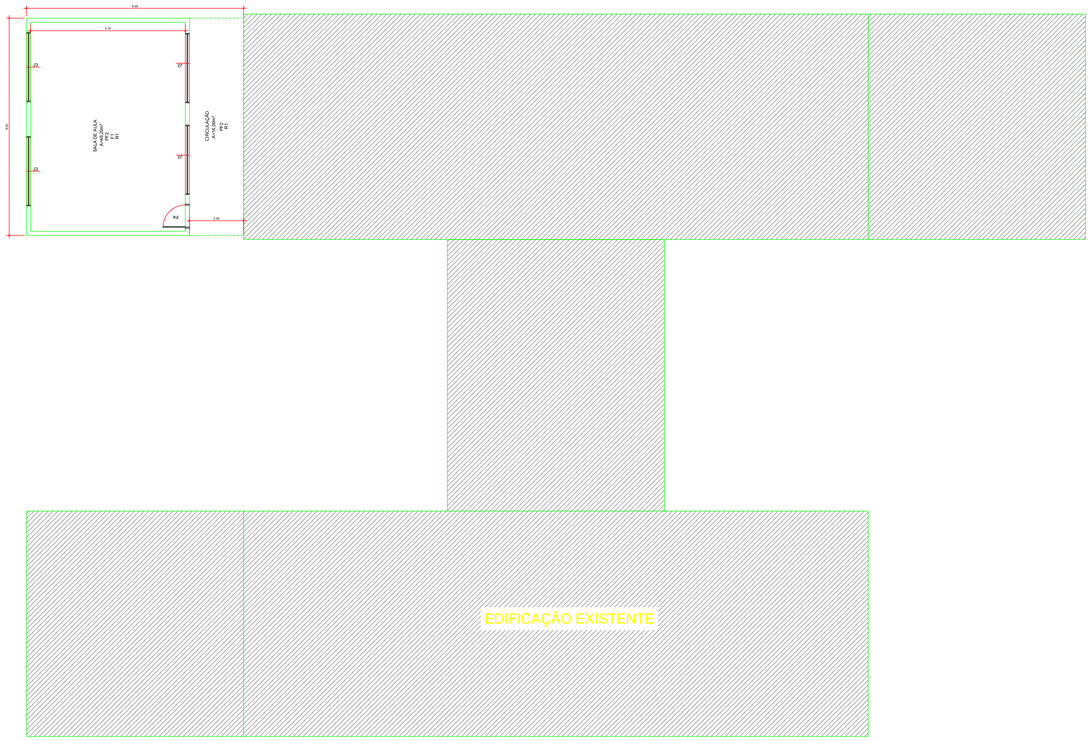

PLANTA BAIXA

ESC. 1/100

Alan da Silva Araújo
Eng.Civil e Eng. de Seg. do Trabalho
CREA - 17. 748 D/PA

Assinado de forma digital por ALAN DA SILVA ARAUJO:89066472200

ESPECIFICAÇÕES

CÓD.	TIPO
	PISOS
PF1	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA: Tipo korodur, distribuído em placas de 100x100 cm, com junta plástica de 3,7x3,5mm, cor cinza, com acabamento polido e impermeável.
PF2	PISO CERÂMICO rettangular de 33,5x33,5cm, PEI IV, assentado ao prumo e esquadrejado linear, com cores a seu critério da fiscalização antes de iniciar a obra, com as assentadoras de 5mm, para as juntas devidamente preenchidas e impermeabilizadas, deverão ser executadas caimento de 1% em direção as ralos e grelhas, de forma que a inundação que a grelha envolve (raio de 1,00m), não ultrapasse a linha de soleira e alinhamento externo interno e com declinação da soleira de acabamento do pavimento de piso, sendo completamente, ao absolutamente contínuo interno e com declinação da soleira de acabamento do pavimento de piso.
PF3	PISO CIMENTADO:Piso com juntas de dilatação plásticas com espaçamento de 1m, e acabamento liso, com cores a seu critério da fiscalização antes de iniciar a obra, com as assentadoras de 5mm, para as juntas devidamente preenchidas e impermeabilizadas, deverão ser executadas caimento de 1% em direção as ralos e grelhas, de forma que a inundação que a grelha envolve (raio de 1,00m), não ultrapasse a linha de soleira e alinhamento externo interno e com declinação da soleira de acabamento do pavimento de piso, sendo completamente, ao absolutamente contínuo interno e com declinação da soleira de acabamento do pavimento de piso.
	REVESTIMENTO
R1	PINTURA interna acrílica sem brilho na cores a critério da fiscalização com emassamento acrílico. Referência área: Coral Rend
R2	REVESTIMENTO CERÂMICO rettangular de 33,5x33,5cm, PEI III, assentado aceitando a sem diferença de nivelamento de piso, para as juntas devidamente preenchidas e impermeabilizadas, deverão ser executadas caimento de 1% em direção as ralos e grelhas, de forma que a inundação que a grelha envolve (raio de 1,00m), não ultrapasse a linha de soleira e alinhamento externo interno e com declinação da soleira de acabamento do pavimento de piso, sendo completamente, ao absolutamente contínuo interno e com declinação da soleira de acabamento do pavimento de piso.
R3	PINTURA EXTERNA: Com acrílica Sinal 3D 1.2Qm, cor Semelhante Sinteco, Sinal 3D Quartz ou Coral Standard, acima de 1,00m, resistente na cor Areia Mel Coral ou similar) Só os muros sobre rebocos pintura com emassamento acrílico.
	FORRO
F0	SEM FORRO
F1	FORRO EM LAMBRIL DE PVC 100mm NA COR BRANCA COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA.
F2	LAJE EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA NA COR BRANCO NEVE
CÓD.	**ESQUADRIAS**
	PORTAS
P1	80 / 1.90 — PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, com 1 folha de abrir, com ferragens, cremona e puxador TIPO H, ALTURA DE 1,90m, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
P2	60 / 2.10 — PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI OCA, com ferragens, cremona e puxador TIPO H, ALTURA DE 2,10m, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
P3	80 / 2.40 — PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI OCA, com ferragens, cremona e puxador TIPO H, ALTURA DE 2,40m, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
P4	80 / 2.40 — PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI OCA, com ferragens, cremona e visor COM DE VIDRO TEMPERADO 8MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
P5	80 / 2.40 — PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI OCA, com ferragens, cremona e visor COM DE VIDRO TEMPERADO 8MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
P6	150 / 1.10 — PORTA DE AÇO, ESTILO DE ENROLAMENTO, MODELO TIPO MEDIO, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	BALANCIM
B1	2.000/1.00 — ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 01 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL, C/VIDRO LISO 4mm
B2	1.500/1.00 — ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 01 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL, C/VIDRO LISO 4mm
B3	2.000/1.00 — ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 01 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL, C/VIDRO LISO 4mm
B4	2.000/1.00 — ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 01 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL, C/VIDRO LISO 4mm
B5	2.000/1.00 — ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 01 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL, C/VIDRO LISO 4mm
	JANELAS
J1	1.000/1.00 — ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 04 FOLHAS (02 FIXA) EM ALUMÍNIO NATURAL, C/VIDRO LISO 4mm
J2	1.500/1.00 — ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 04 FOLHAS (02 FIXA) EM ALUMÍNIO NATURAL, C/VIDRO LISO 4mm
J3	2.000/1.00 — ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 04 FOLHAS (02 FIXA) EM ALUMÍNIO NATURAL, C/VIDRO LISO 4mm
J4	2.500/1.00 — ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 04 FOLHAS (02 FIXA) EM ALUMÍNIO NATURAL, C/VIDRO LISO 4mm
J5	1.000/0.15 — ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 05 FOLHAS (02 FIXA) EM ALUMÍNIO NATURAL, C/VIDRO LISO 4mm
	GRADES
G1	1.000/1.00 — GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO, DE 1/2", DISTRIBUÍDOS A CADA 10CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
G2	1.500/1.00 — GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO, DE 1/2", DISTRIBUÍDOS A CADA 10CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
G3	2.000/1.00 — GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO, DE 1/2", DISTRIBUÍDOS A CADA 10CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
G4	1.000/0.15 — GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO, DE 1/2", DISTRIBUÍDOS A CADA 10CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
G5	2.000/0.15 — GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO, DE 1/2", DISTRIBUÍDOS A CADA 10CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
G6	2.500/0.15 — GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO, DE 1/2", DISTRIBUÍDOS A CADA 10CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
G7	2.000/1.000 — GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO, DE 1/2", DISTRIBUÍDOS A CADA 10CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
G8	2.000/0.50 — GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO, DE 1/2", DISTRIBUÍDOS A CADA 10CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
G9	1.000/0.15 — GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO, DE 1/2", DISTRIBUÍDOS A CADA 10CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, INSTALADA EM ALUMÍNIO NATURAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, INCLUSO BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18

PROJETO:

CLIENTE:

CARIMBOS:

Proprietário:

Autor do projeto: Eng. Civil - Alan da Silva Araújo, CREA 17.748-D/PA

Responsável técnico: Eng. Civil - Alan da Silva Araújo, CREA 17.748-D/PA

Colaboração técnica:

Nº	Data:	Descrição:	Visto:

Projeto: **ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO**

Título: PROJETO BASICO

End: VILA CASTANHEIRA - NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Área:

Conteúdo: PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS
CONST. 01 SALA

Prancha: **01/01**

Desenho:

Data:

Local:

Escala: INDICADA

DIREITOS AUTORAIS - LEI 9.727 2.2.1970 É A REPRODUÇÃO, CÓPIA OU USO DESTES DESENHOS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DE SEUS AUTORES.
E EXPRESSAMENTE PROIBIDO E SUJEITO A MEDIDAS LEGAIS A ALTERAÇÃO DESTE PROJETO SEMS SEUS AUTORES SE RESPONSABILIDADE POR TERCEIROS.